



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2015081806002031

认证委托人: 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司

地 址: 浙江省杭州富阳区大源镇蒋家村

生 产 者: 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司(H001671)

地 址: 浙江省杭州富阳区大源镇蒋家村

生产企业: 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司

地 址: 浙江省杭州富阳区大源镇蒋家村

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-2123-bd5A1.00(乙级)-2

内含: GFM-2123-bd5A1.00(乙级)-2(主型)

GFM-2123-d5A1.00(乙级)-2

GFM-1523-bd5A1.00(乙级)-2-子母式

GFM-1523-d5A1.00(乙级)-2-子母式

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准 : GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-06

发(换)证日期: 2019年08月06日 有效期至: 2024年08月05日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201515485

认证委托人 富阳市坚盾门窗科技有限公司
产品型号名称 GFM-2123-dk5A1.00(乙级)-2/钢质隔热防火门
检验类别 分型试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

No. Gn201515485

共 5 页 第 1 页

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 产品名称 | 钢质隔热防火门 | 型号 | GFM-2123-dk5A1.00(乙级)-2 |
| 认证委托人 | 富阳市坚盾门窗科技有限公司 | 检验类别 | 分型试验 |
| 生产者 | 富阳市坚盾门窗科技有限公司 | 生产日期 | 2015年6月 |
| 生产企业 | 富阳市坚盾门窗科技有限公司 | 抽样者 | 公安部消防产品合格评定中心 |
| 抽样基数 | 5樘 | 抽样地点 | 生产车间 |
| 样品数量 | 1樘 | 抽样日期 | 2015-09-20 |
| 样品状态 | 完好 | 受理日期 | 2015-09-25 |
| 检验依据 | GB12955-2008; CNCA-C18-02: 2014; CCCF-HZFH-02 | | |
| 检验项目 | 材料、外观质量、启闭灵活性、门扇开启力 | | |
| 检验结论 | <p>GFM-2123-dk5A1.00(乙级)-2钢质隔热防火门为GFM-2123-bdk5A1.00(乙级)-2钢质隔热防火门的分型产品, 经按GB12955-2008《防火门》; CNCA-C18-02: 2014《强制性产品认证实施规则火灾防护产品》; CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则火灾防护产品建筑耐火构件产品》检验, 其检验项目均合格。</p> <p>GFM-2123-bdk5A1.00(乙级)-2为主型产品。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验业务专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 9 月 31 日</p> | | |
| 备注 | 本栏空白 | | |


批准:



审核:



编制:








检验结果汇总

No. Gn201515485

| 序号 | 检验项目名称 | 标准要求及标准条款号 | 实测结果 | 本项结论 | 备注 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|
| 1 | 填充材料 | 达到 GB8624-2006 规定燃烧性能 A ₁ 级要求。(5.2.1.2) | 符合标准要求 | 合格 | |
| | | 达到 GB/T20285-2006 规定产烟毒性危险分级 ZA ₂ 级要求。(5.2.1.2) | 符合标准要求 | | |
| 2 | 材料厚度 | 门扇面板 ≥ 0.8mm 门框板 ≥ 1.2mm 铰链板 ≥ 3.0mm 不带螺孔的加固件 ≥ 1.2mm 带螺孔的加固件 ≥ 3.0mm (5.2.4.2) | 0.8mm 1.2mm 3.0mm 空白 3.0mm | 合格 | |
| 3 | 粘结剂 | 应达到 GB/T20285-2006 规定产烟毒性危险分级 ZA ₂ 级要求。(5.2.6) | 符合标准要求 | 合格 | |
| 4 | 外观质量 | 外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。(5.4.2) | 符合标准要求 | 合格 | |
| 5 | 灵活性 | 应启闭灵活、无卡阻现象。(5.9.1) | 符合标准要求 | 合格 | |
| 6 | 门扇开启力 | ≤ 80N (5.9.2) | 65N | 合格 | |

201515485

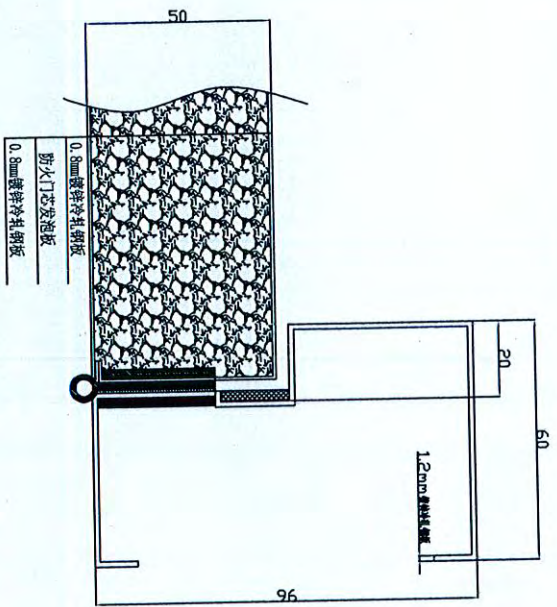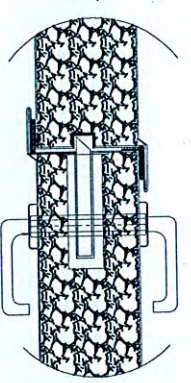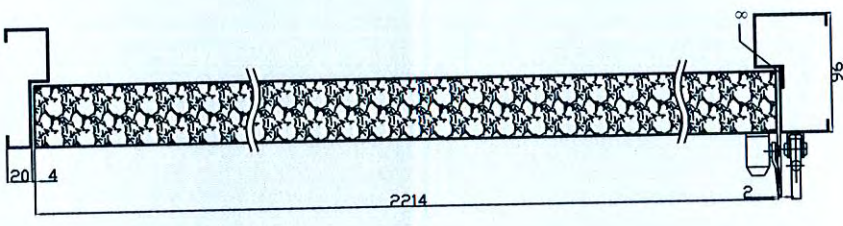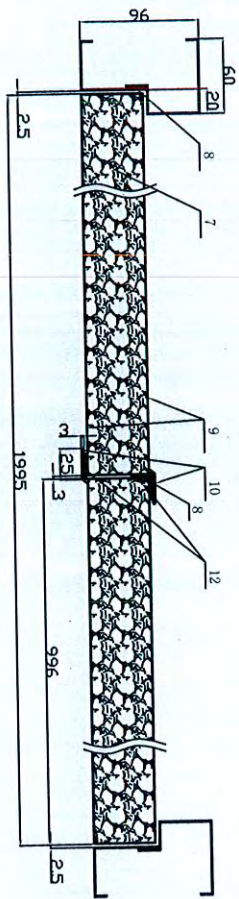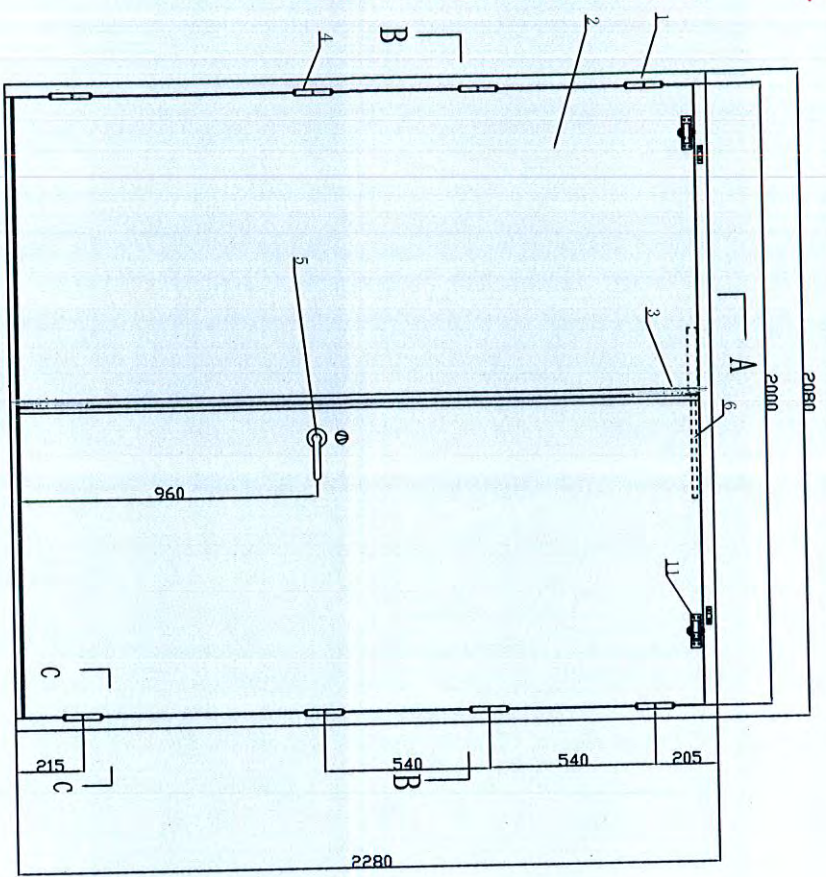

- 技术要求
- 1、严格执行标准:GB12955-2008;
 - 2、门扇内填充防火门芯发泡板, 摩擦填充一次成型, 主材料为氧化铁、氯化铁;
 - 3、门框向背火面之间设隔热槽, 隔热槽尺寸70mm(长)*2mm(宽)。

已核检 07

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
|----|----------|----|---------------------------|-----------------|
| 13 | 防火密封胶 | 若干 | 用1-2 | 武汉瑞泽五金工具有限公司 |
| 12 | 防火膨胀密封件 | 若干 | FP1-φ-20×2 | 非冰盛(山西)材料科技有限公司 |
| 11 | 防火门闭门器 | 2 | 0M63-30111(65N) | 丹阳市迪高五金制品有限公司 |
| 10 | 盖板 | 2 | 25mm×3mm | 自制 |
| 9 | 门扇面板 | 4 | 0.8mm镀锌冷轧钢板 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 8 | 防火门芯发泡板 | 若干 | FP1-φ-15×2 | 武汉县红阳工厂 |
| 7 | 防火门芯发泡板 | 2 | (380±88)kg/m ³ | 自制 |
| 6 | 防火门罩器 | 1 | II | 江苏华绿金属制品有限公司 |
| 5 | 防火锁 | 1 | CP-S1A | 丹阳市迪高五金制品有限公司 |
| 4 | 防火铰链(台页) | 8 | CP-井-L(65H) | 丹阳市迪高五金制品有限公司 |
| 3 | 防火插销 | 2 | 80H | 温州市豪门五金有限公司 |
| 2 | 门扇 | 2 | 50mm | 自制 |
| 1 | 门框 | 1 | 1.2mm镀锌冷轧钢板 | 自制(宝山钢铁股份有限公司) |

钢质隔热防火门

GM-2123-dk5A.00(乙级)-2

富阳市盾门窗科技有限公司

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201515485

共 5 页 第 4 页

| | | | |
|-------|-----------------|----|---------------|
| 认证委托人 | 富阳市坚盾门窗科技有限公司 | | |
| 通信地址 | 浙江省杭州市富阳市大源镇蒋家村 | | |
| 联系电话 | 0571-63599277 | 传真 | 0571-23226988 |

产品照片：



检验报告

No. Gn201515485

共 5 页 第 5 页

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

产品名称：钢质隔热防火门

型号规格：GFM-2123-dk5A1.00(乙级)-2

执行标准：GB12955-2008

生产者：富阳市坚盾门窗科技有限公司

生产企业：富阳市坚盾门窗科技有限公司

3C标志：无。

二、关键原材料：

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位：

① 防火门芯发泡板，密度[标称值：(380±38) kg/m³；烘干前：396kg/m³；烘干后：383 kg/m³。]，自制。

三、产品特性参数：详见图纸。（以下空白）

一致性检查结论：符合